


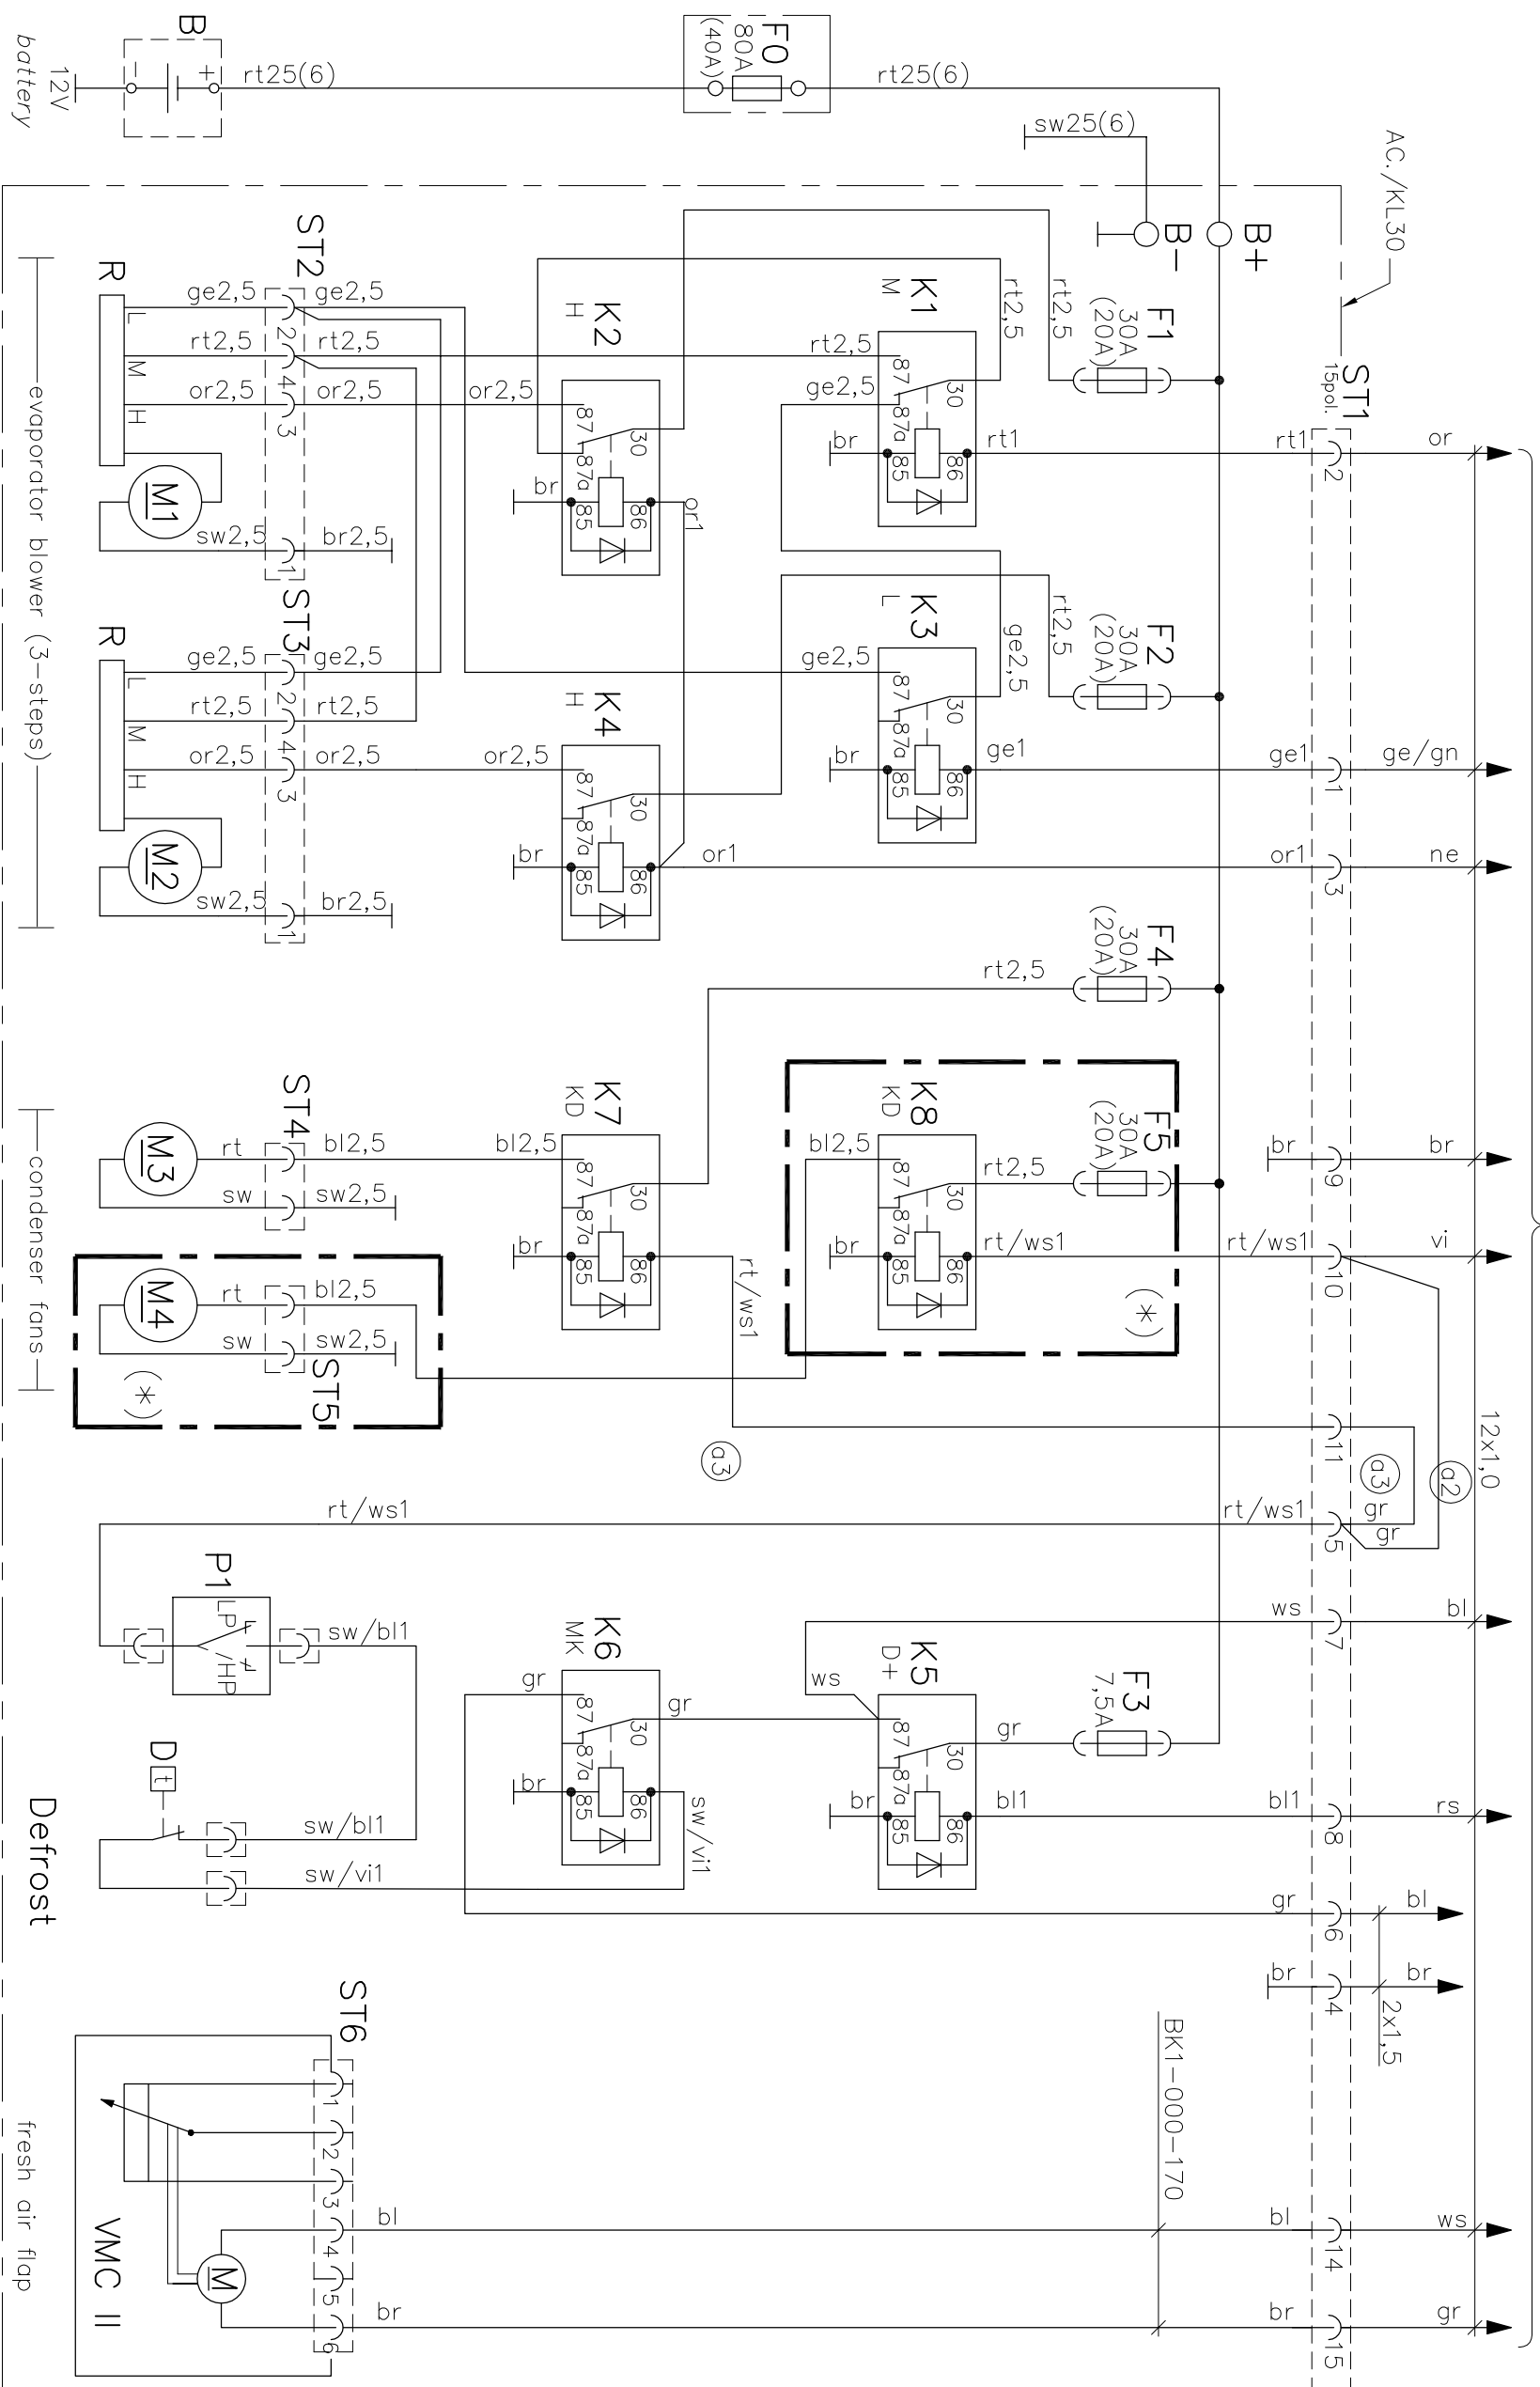

cross section and fuse size in brackets () are for 24V-Unit.

(*) only necessary for units with two condenser fans: wire harness BK1-000-168

Diese Zeichnung verbleibt unser Eigentum. Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen hat zivil- und strafrechtliche Folgen. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb BGB.)

Durch Weiterentwicklung entstehende konstruktive und technische Änderungen behalten wir uns vor !
Originale dürfen ohne Änderungsantrag nicht verändert werden.

KONVEKTA AG 34607 Schwalmstadt

			KONVEKTA [®] KÜHL- & KLIMAAANLAGEN D-34607 SCHWALMSTADT					
a3	Verkabelung ST1-K7-P1 ged.	05.11.18	S. Pfluger	Gez.	25.03.08	S. Pfluger	SCHALTPLAN Typ: KL30 Blatt Zeichnungs-Nr. 2/2 K1-300-093	
a2	Leistungsquerschnitt war 1,5i	11.12.08	A. Kraft	Gepr.				
a1	Querschnitt- und Si.-Werte für 24V hinzü	16.05.08	A. Kraft					
Nr.	Änderungs-Mitteilung	Tag	Name	TAG	NAME			
							VD-Gebläse 3-st./KD-Lüfter 2-st.	