


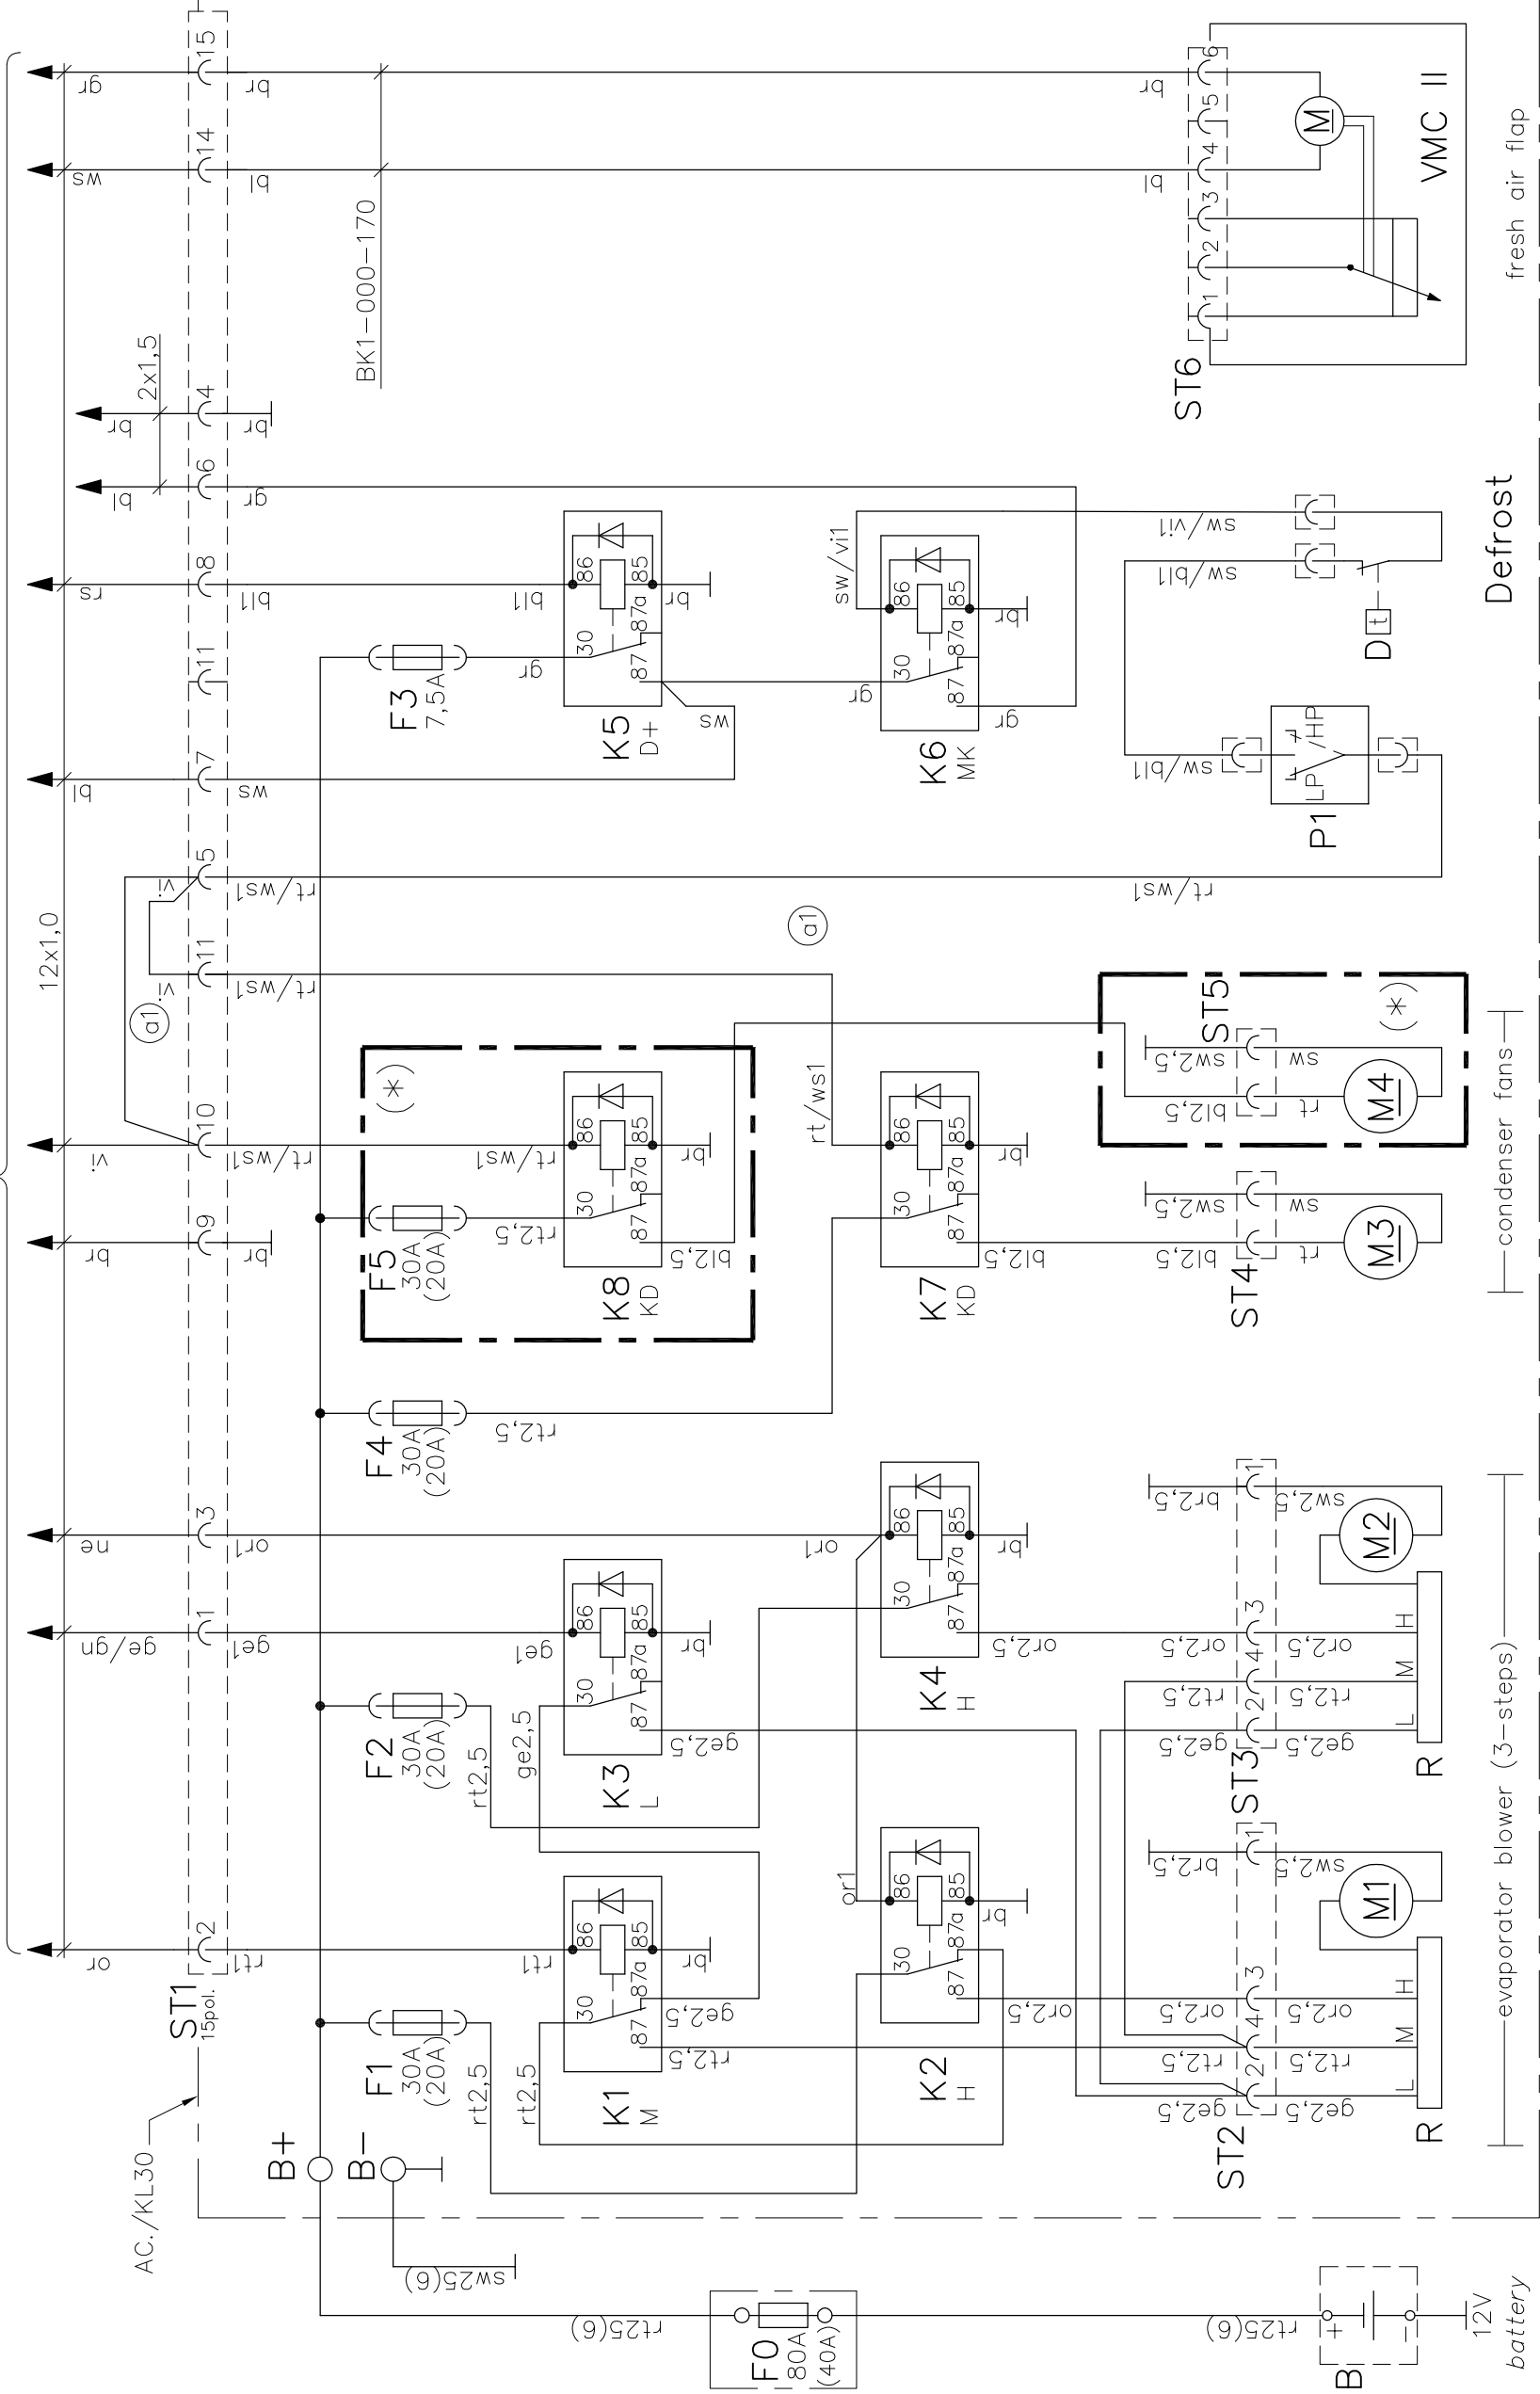

cross section and fuse size in brackets () are for 24V– Unit!

(*) only necessary for units
with two condenser fans: wire harness BK1–000–168

Diese Zeichnung verbleibt unser Eigentum. Vervielfältigung, Verwertung
oder Mitteilung an dritte Personen hat zivil– und strafrechtliche Folgen.
(Urheberrechtsgesetz. Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb BGB.)
Durch Weiterentwicklung entstehende konstruktive
und technische Änderungen behalten wir uns vor !
Originale dürfen ohne Änderungsantrag nicht verändert werden.

KONVEKTA AG 34607 Schwalmstadt

		KÜHL- & KLIMAANLAGEN D-34607 SCHWALMSTADT	
Gez. 01.08.11	A. Kraft	SCHALTPLAN	
a1 Verkabelung ST1 -> K7 -> P1 geä. 06.11.18 S. Pfluger		KL30/FL/12/24V/ m. KS50	Typ: KL30
Nr. Änderungs-Mitteilung Tag Name		VD-Gebläse 3-st./KD-Lüfter 1-st.	Blatt Zeichnungs-Nr.
		TAG NAME	2/2 K1-300-112