

U1
VD links


CAN-Knoten CBS-1390

Rückmeldung VD
24VDC (15)


CAN-Codierung
GND (31)

U1/X2
21-pol.


Kabelstrang kpl. Nr.:
BK1-600-268

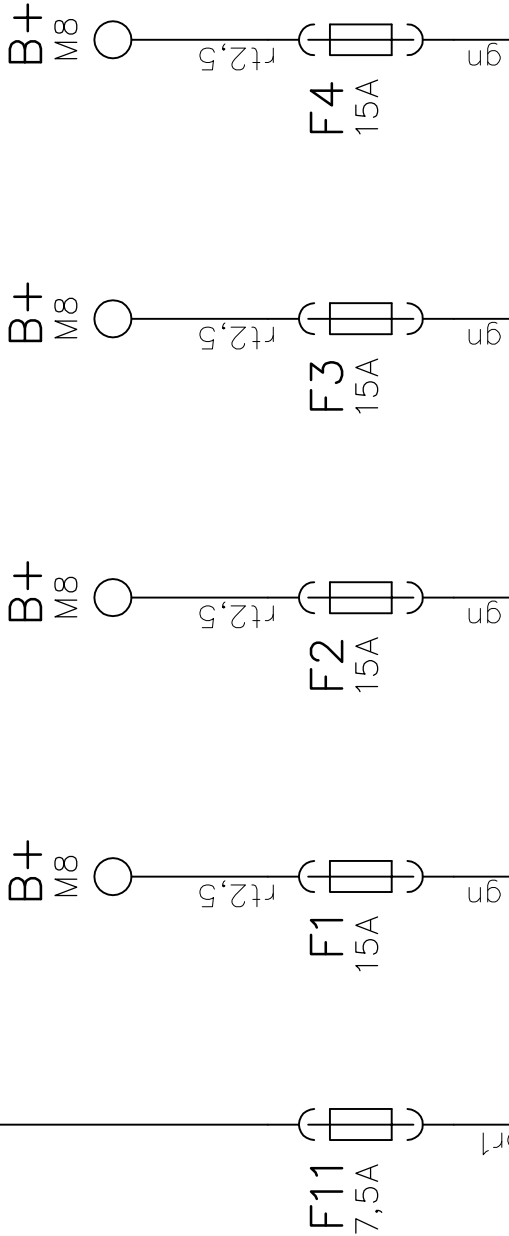


Verdampfer links

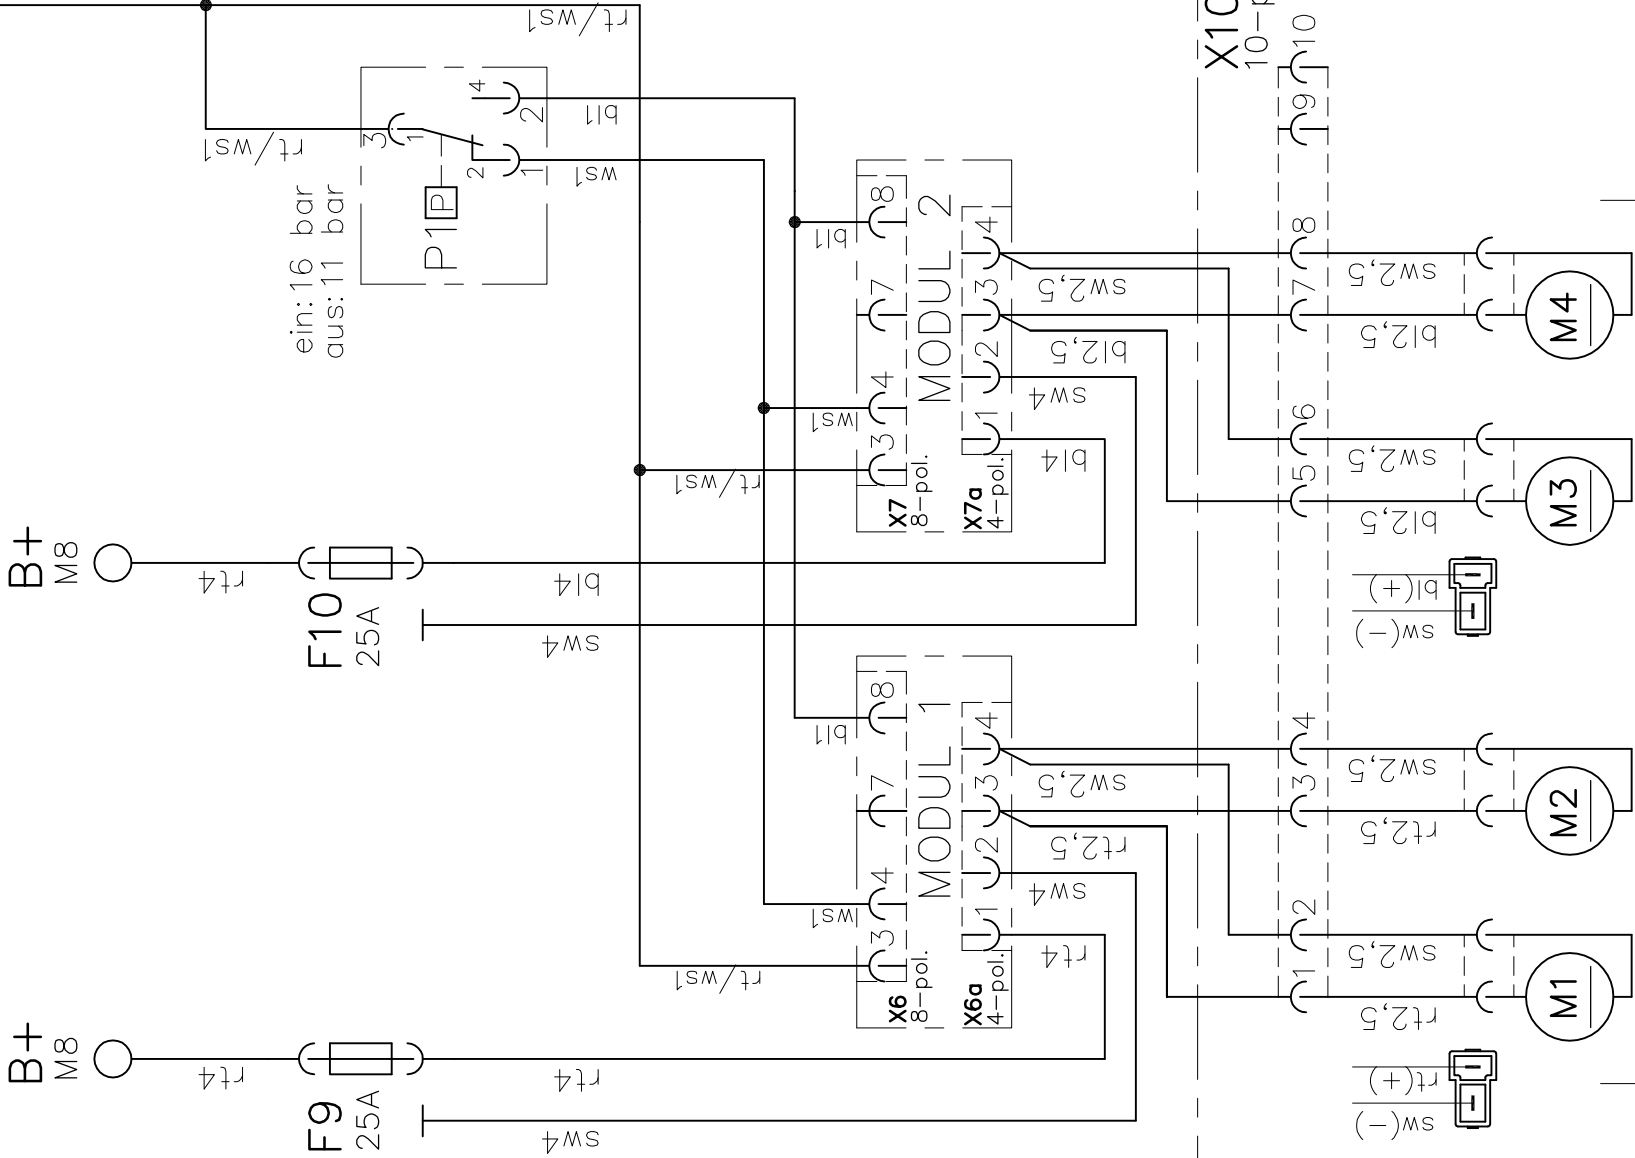


Kondensator

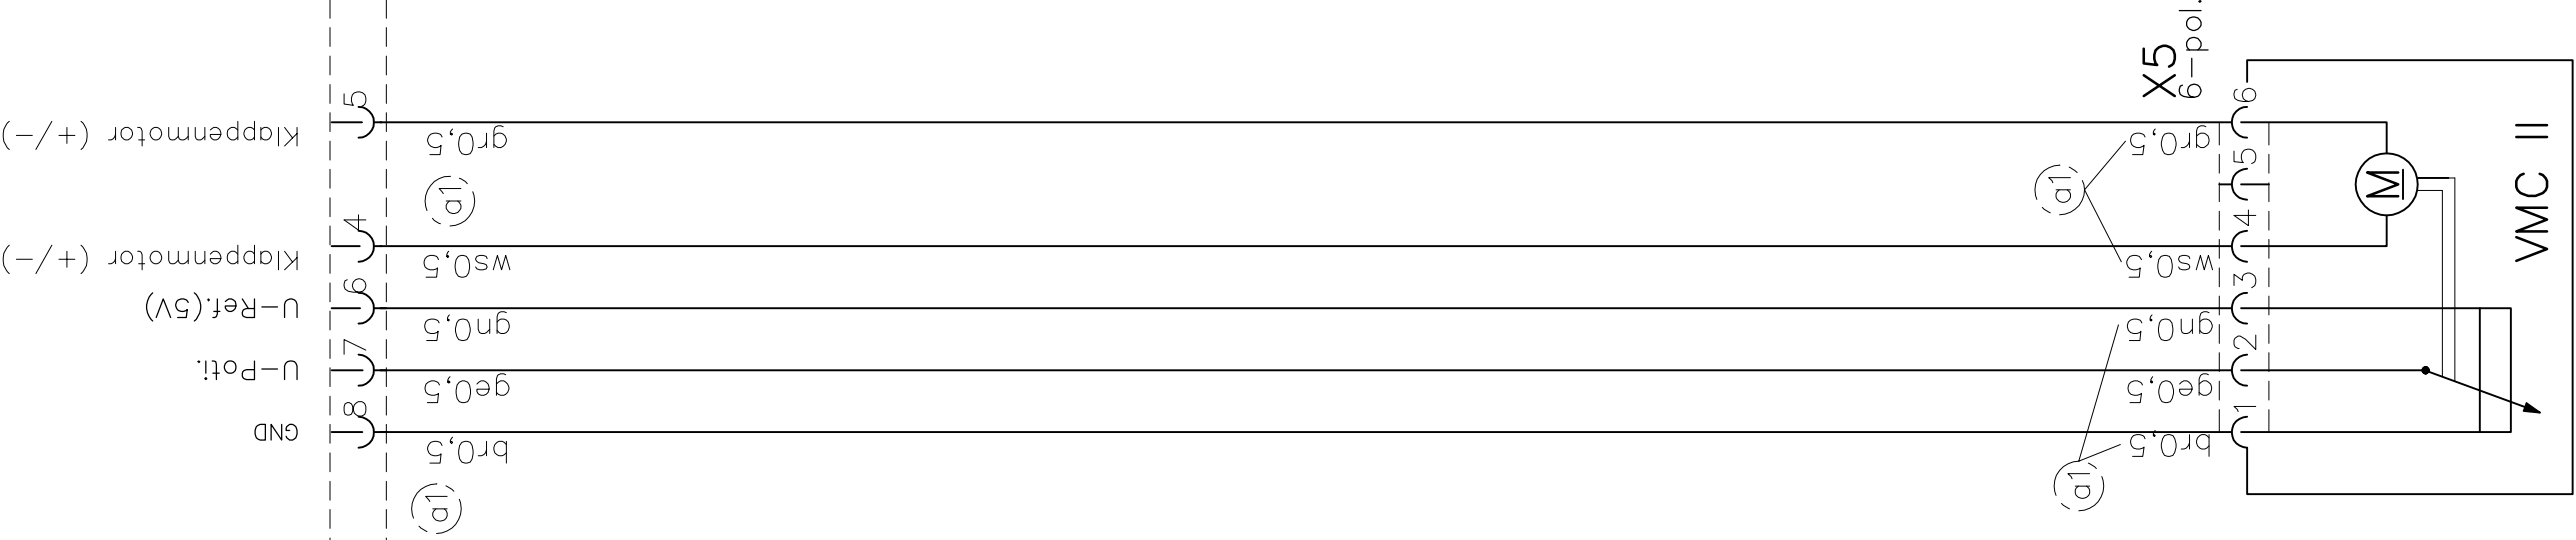

Frischluftklappe links

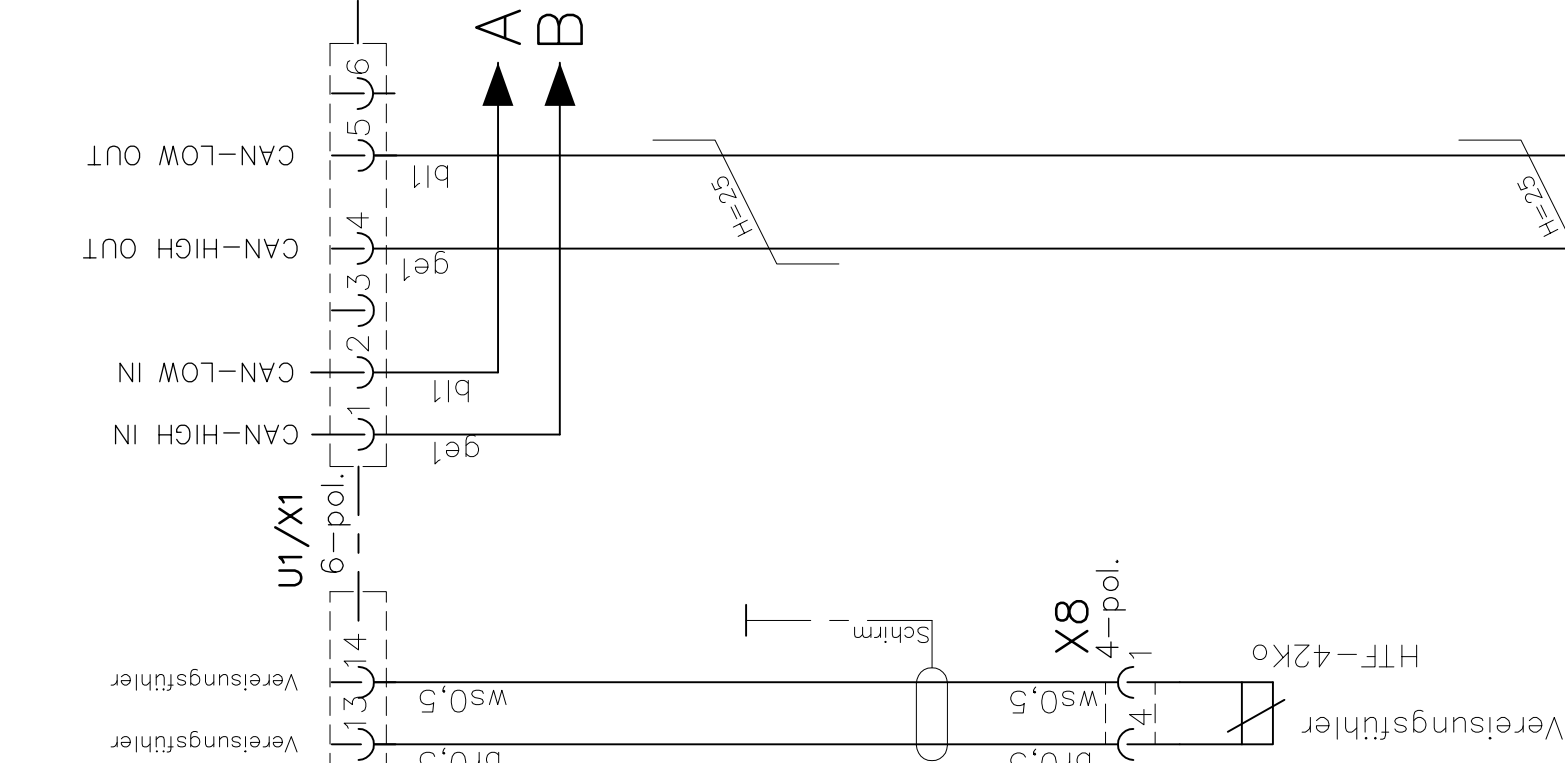

X3
9-pol.

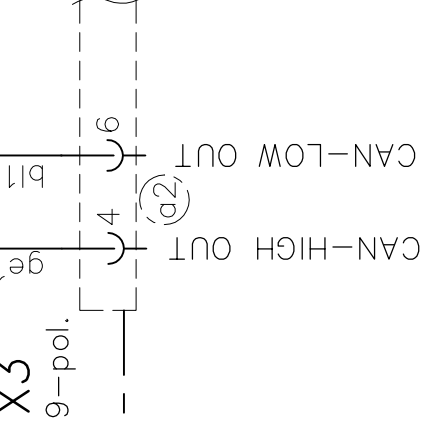

Diese Zeichnung verbleibt unser Eigentum. Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen hat zivil- und strafrechtliche Folgen. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb BGB.)
Durch Weiterentwicklung entstehende konstruktive und technische Änderungen behalten wir uns vor !
Originale dürfen ohne Änderungsantrag nicht verändert werden.

KONVEKTA AG 34607 Schwalmstadt

KONVEKTA® KÜHL- & KLIMAAANLAGEN D-34607 SCHWALMSTADT			
Gez. 30.06.06	A. Kraft	Typ: HKL639	
a2 Anschluss X3 gel war an (6), bli war an (4)	20.03.07 A. Kraft	SCHALTPLAN	
a1 Anschluss X5&X9 geändert	13.03.07 S. Pflüger	Blatt	Zeichnungs-Nr.
Nr. Änderungen-Mitteilung	Tag	NAME	1/2 K1-600-267

