

KONVEKTA

Thermosysteme


Overview of the scopes of supply with wiring diagram:

BK1-025-093

mobile with FR4, the condenser must be installed in front of the master engine fan, 2 evaporators, optional hot gas defrosting

FK 1500 / 4 / 12V

FK 2000 / 4 / 12V

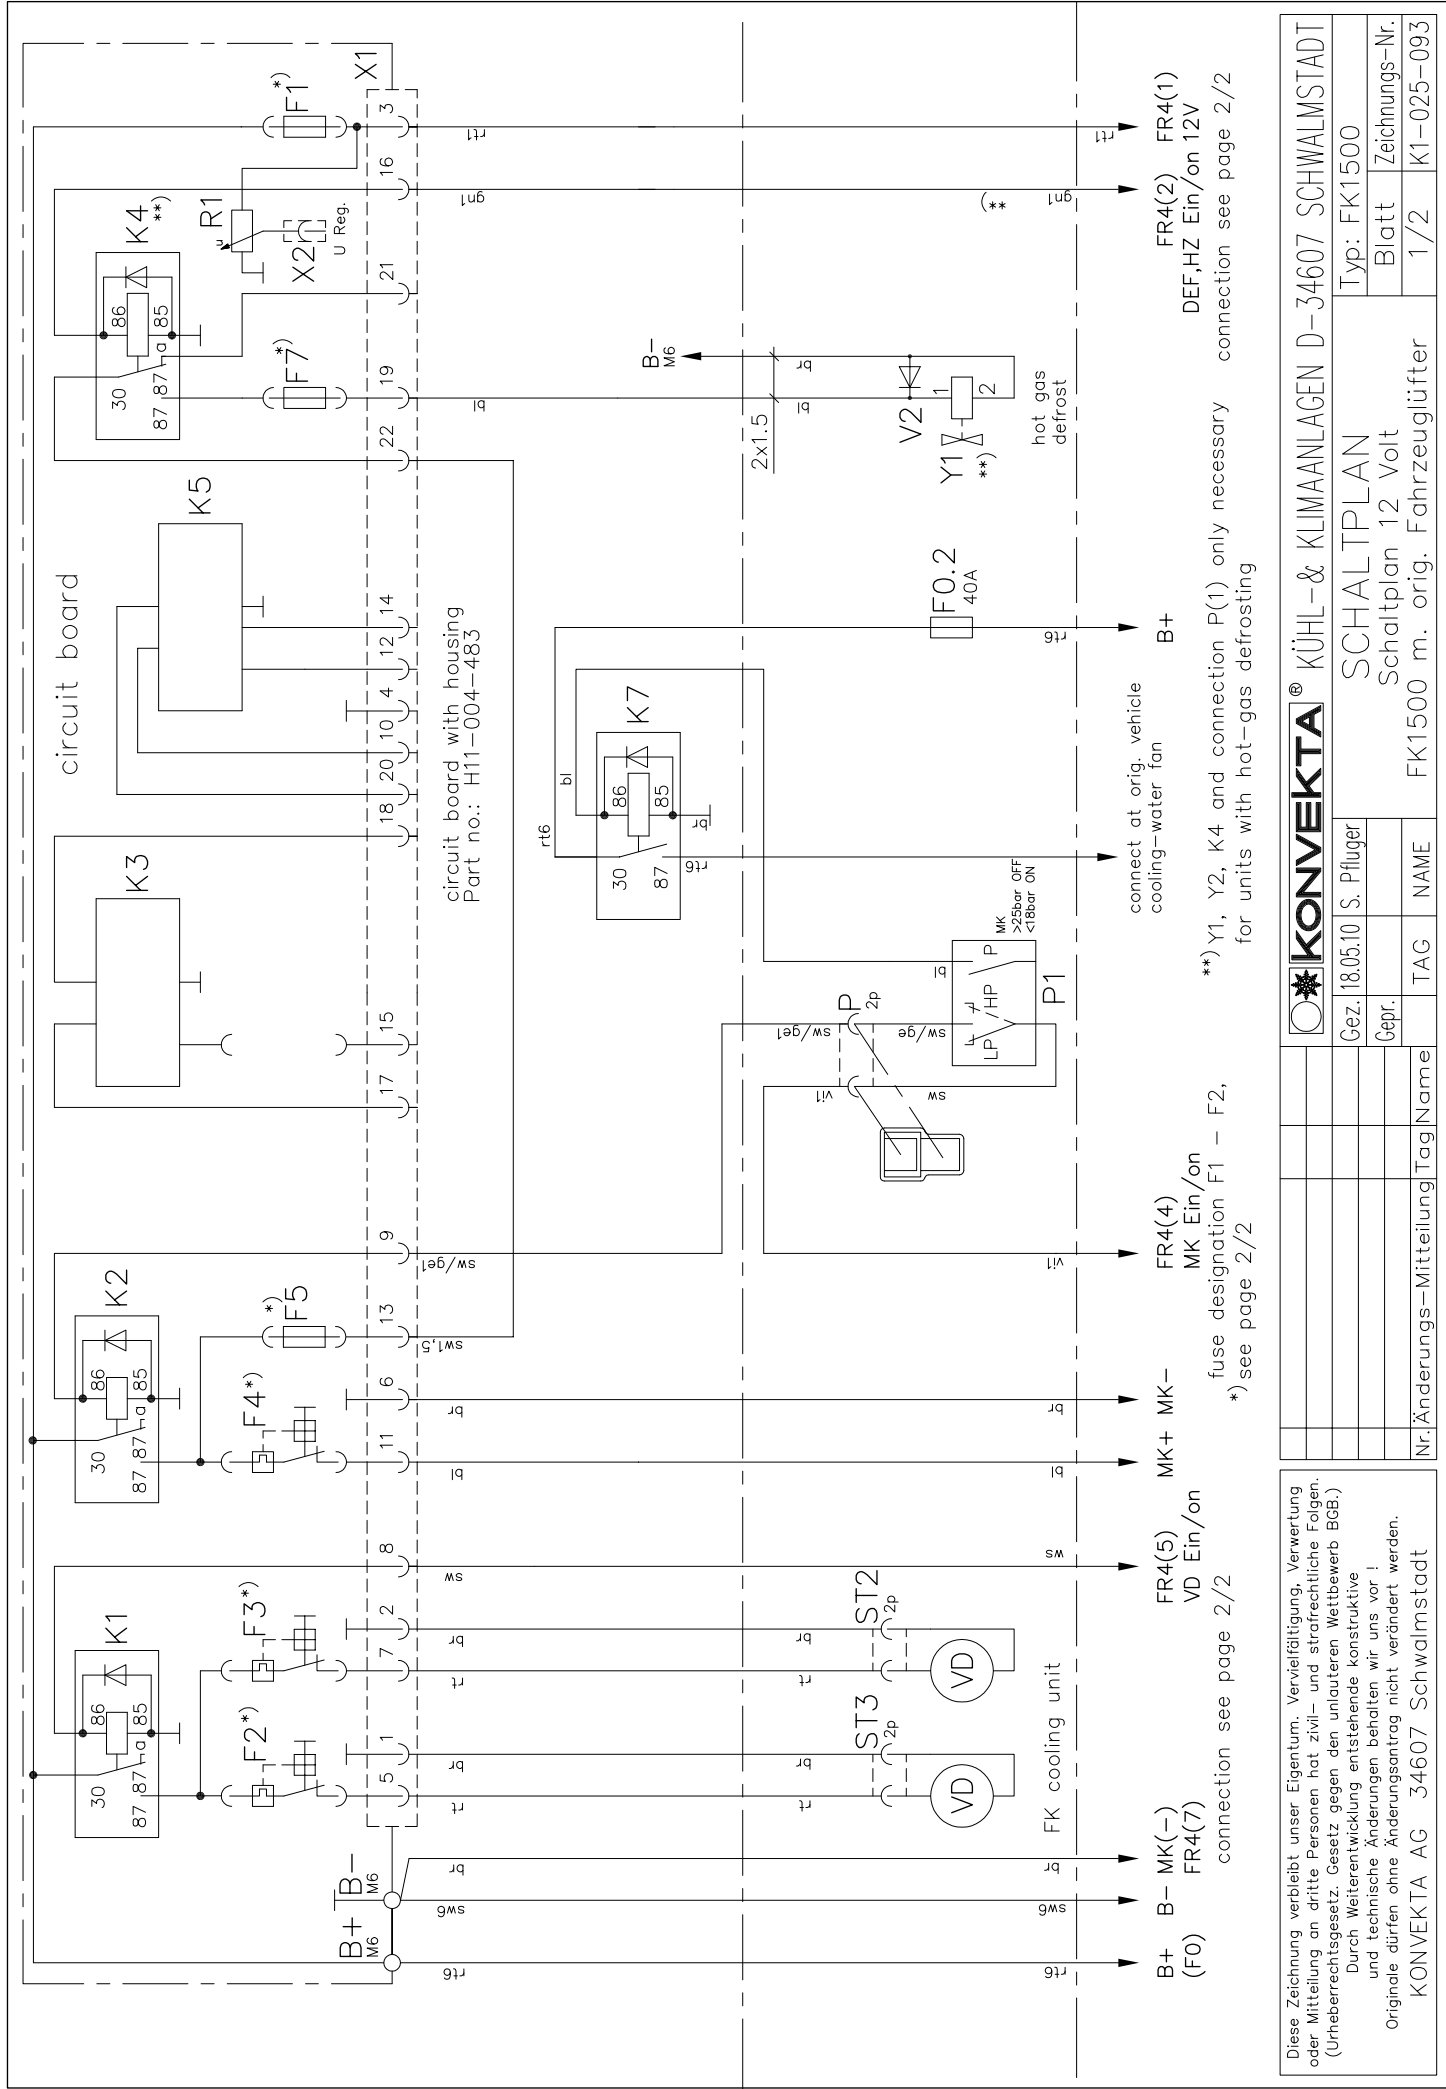

**) Y1, Y2, K4 and connection P(1) only necessary for units with hot-gas defrosting connection see page 2/2

Diese Zeichnung verbleibt unser Eigentum. Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen hat zivil- und strafrechtliche Folgen. (Urheberrechtsgesetz. Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb BGB.)
 Durch Weiterentwicklung entstehende konstruktive und technische Änderungen behalten wir uns vor!
 Originale dürfen ohne Änderungsantrag nicht verändert werden.
 KONVEKTA AG 34607 Schwalmstadt

KONVEKTA® KÜHL- & KLIMAAANLAGEN D-34607 SCHWALMSTADT	
SCHALTPLAN Schaltplan 12 Volt	
Typ: FK1500	
Blatt Zeichnungs-Nr. 1/2 K1-025-093	
Nr. Änderungs-Mitteilung	TAG NAME
Gepr.	Gepr.
Gez. 18.05.10 S. Pfluger	TAG NAME

