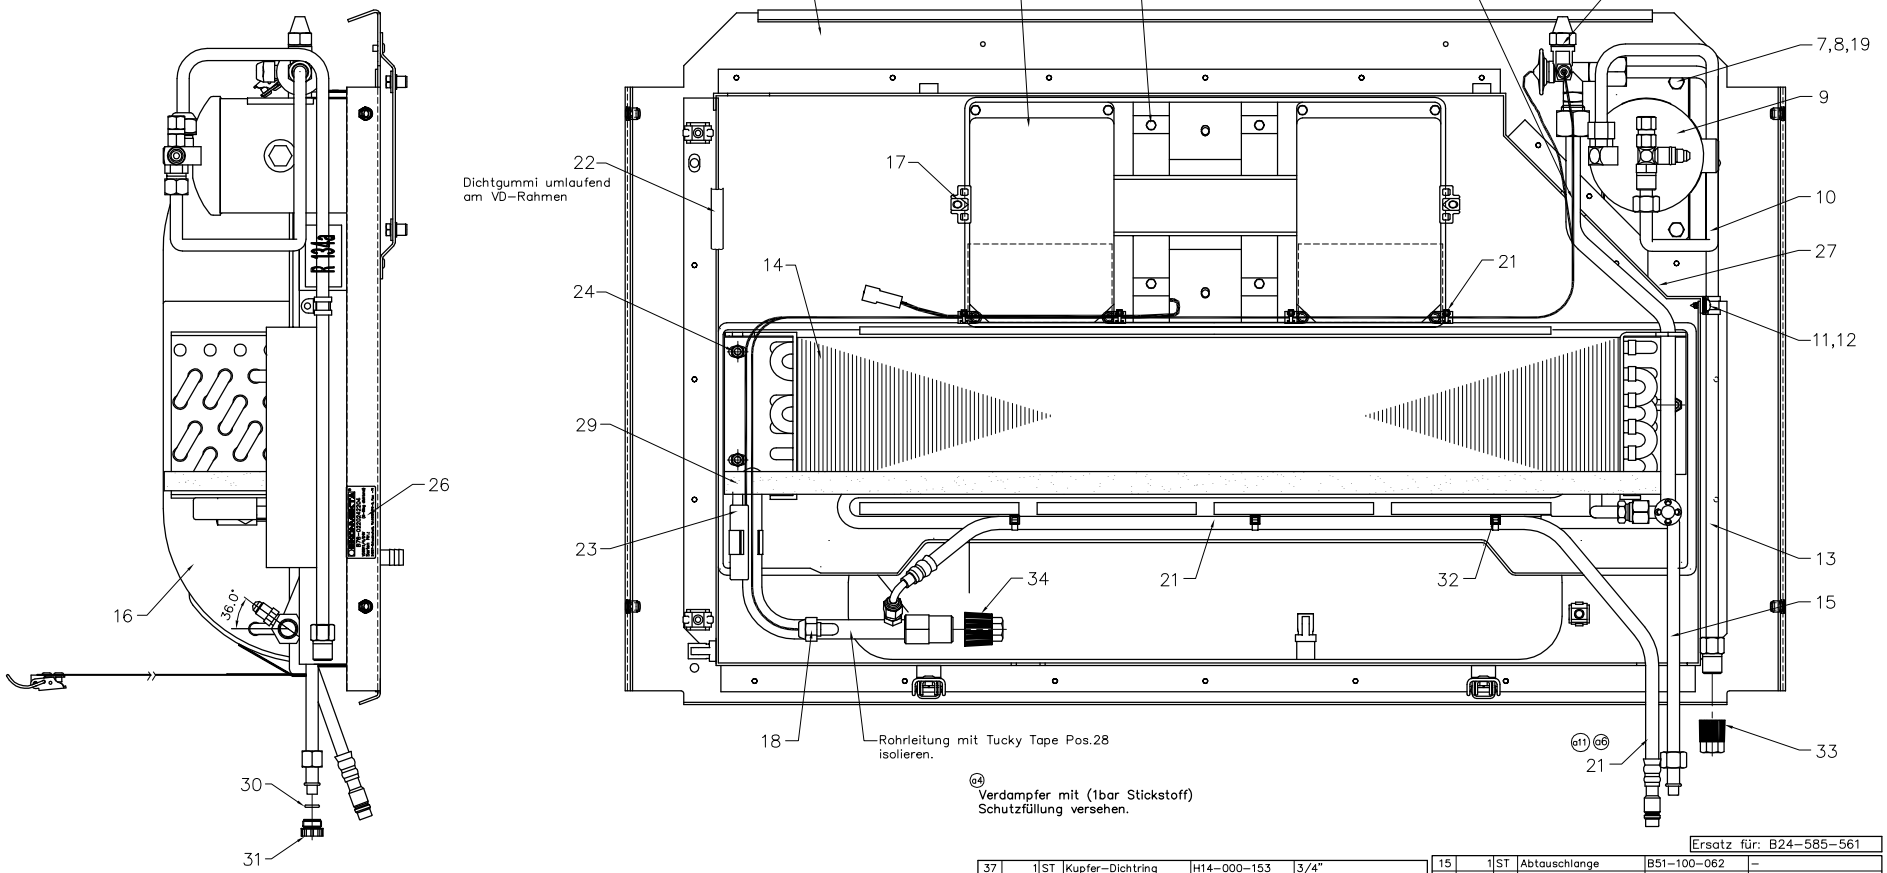

Die Kondenswasserwanne Pos.23 ist im a7 Bereich der Bef.–Löcher mit einer Kittschicht Pos.20 zu versehen.

Pos. 24 und Pos. 25 je 4 mal und Pos. 8 8 mal separat abgepackt beigelegt.

Nr.	Änderungs–Mitteilung	Tag	Name
a19	Datenübernahme	28.03.04	St.Schütz
a18	Pos. 36 und 37 hinzu	26.10.03	St.Schütz
a17	Pos. 35 hinzu	10.10.03	St.Schütz
a16	Pos. 23 war B59–AB0–036	15.09.03	St.Schütz
a15	Düseneinsatz war H14–001–010	09.07.02	C. Scheuer
a14	Ventilgeh. war H14–001–066	09.07.02	C. Scheuer
a13	Schutzkappe H99–xxx–048 entf.	11.01.02	C. Scheuer
a12	EDV–Anpassung	17.12.01	A.George
a11	Pos2 war H12–000–940 u. 36 war H12–000–942	07.10.01	A.George
a10	Pos.27 war H25–002–002	14.08.01	C. Scheuer
a9	Raum– u. Temp.fühler entf.	14.08.01	C. Scheuer
a8	Pos. 27 war Art.–Nr.: H25–002–002	14.08.01	C. Scheuer
a7	Pos.39 Dichtungskitt hinzu	11.02.00	C. Scheuer
a6	Füllventil hinzu; Pos.26 war 900 lg.	22.02.99	A. Feige
a5	Pos.26 war B12–065–005	26.01.99	A. Lohn

Pos	Menge	Einh	Benennung	Artikel Nr.	Abmessung/DIN
1	2	3	4	5	6
37	1	ST	Kupfer–Dichtring	H14–000–153	3/4"
36	1	ST	Kupfer–Dichtring	H14–000–151	7/16"
a17 35	2	ST	Clips f. E–Ventil	H14–002–089	f. 16er Kupferrohr
34	1	ST	PVC–Füllverschluß	H99–XXX–052	7/8"–14UNF
33	1	ST	PVC–Füllverschluß	H99–XXX–050	5/8"–18UNF
32	4	ST	Kabelbinder	H14–000–223	188mm lg/4,8mm breit
31	1	ST	PVC–Schraubkappe	H99–XXX–023	5/8" – Außengewinde
30	1	ST	O–Dichtring	H12–000–715	5/8", NW 8, R134a
29	2.4	M	Tesa–Moll	H14–000–445	19 x 6mm
28	1.2	M	Isolierband	H14–000–415	(Kitt)
a10 27	1	ST	Klebeschild	H25–000–077	"R 134a"
a11 a6 a5 26	1	ST	Serien–Etikett	B25–CV2–014	mit VP Eintrag
25	4	ST	Schraube	H22–000–218	M 6x 20 /DIN 933/vz
24	7	ST	Mutter	H21–000–019	M 6 /DIN 985/vz
a16 23	1	ST	Kondenswasserwanne	B59–AC0–036	FK2650–M
22	2.75	M	Dichtgummi	H14–000–402	m. Dichtlippe
a11 a6 21	1	ST	Füllleitung kpl.	H12–000–947	Saugseite
20	0,1	ST	Dichtungskitt, grau	H14–000–437–B	300 ml Beutel
19	3	ST	Federring	H21–000–123	A6, DIN 127
18	1	ST	Kapillarrohr	H14–000–014	1500mm lang
17	2	ST	Befestigungssockel	H14–000–347	f. Gebläse
a1 16	1	ST	VD–Oberteil	B59–AA2–065	innen isoliert

Durch Weiterentwicklung entstehende konstruktive und technische Änderungen behalten wir uns vor !
Konstruktionszeichnung
Originale dürfen ohne Änderungsantrag nicht verändert werden.

Diese Zeichnung verbleibt unser Eigentum. Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen hat zivil– und strafrechtliche Folgen. (Urheberrechtsgesetz. Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb BGB.)
KONVEKTA AG
34607 Schwalmstadt

Ersatz für: B24–585–561

Pos	Menge	Einh	Benennung	Artikel Nr.	Abmessung/DIN
1	2	3	4	5	6
15	1	ST	Abtauschlange	B51–100–062	–
14	1	ST	Verd.–Batterie	H30–012–064	0685L06RH25,0/06RT22
13	1	ST	Rohrleitung ø10	B51–100–061	KD–Sammler /FK–Flach
12	1	ST	Schlauchschelle	H14–000–202	10/12
11	1	ST	Schraube	H21–000–508	4,8x13 /DIN7981/vz
10	1	ST	Rohrleitung ø10	B51–100–060	Sammler–EV/FK–FLACH
9	1	ST	Trockner/Sammler	H14–001–036	2x5/8"OR / 1x7/16"OR
8	14	ST	U–Scheibe	H21–000–153	A 6,4 DIN 9021 vz
7	3	ST	Schraube	H22–000–217	M 6x 16 /DIN 933/vz
a19 6	1	ST	Düsensatz	H14–002–086	Typ VD2,5 (TMVX)
a14 5	1	ST	Ventilgehäuse	H14–002–084	TMVX, R134a, +15/–30°C
4	4	ST	Unterlegscheibe	H21–000–158	B 5,3 /DIN9021/vz
3	4	ST	Mutter	H21–000–022	M 5 /DIN 985/vz
2	1	ST	Doppelgebläse	B11–AB0–231	12V /
a1 1	1	ST	Bodenblech VD	B56–010–140	kpl./FLACH

KONVEKTA

Nr.	Änderungs–Mitteilung	Tag	Name
a4	Pos.29–37+Text Schutzf. hinzu	04.06.98	C. Dunkel
a3	Änderung a2/11.05.98 rückgängig	04.06.98	C. Dunkel
a2	Pos.29 und Pos.30 hinzu	11.05.98	A. Feige
a1	Pos.12 und Pos.16 geänd.	07.04.98	K. Best

Mass – Stab : M 1:2
Allgemeintoleranz:
Gesamtgewicht:

	TAG	NAME
Cez.	03.02.98	K. Best
Cepr.		
Norm		

KONVEKTA AG KÜHL–& KLIMAANLAGEN D–34607 SCHWALMSTADT

Artikel–Nr.

Werkstoff:

VERDAMPFER
Verdampfer
Baureihe: VD3011/4/12V

B78–0220122203

Blatt	Zeichnungs–Nr.
	782203GZ