Relaisplatte mit Gehäuse
KV.Nr. H11–004–483

K1 K2 K3 K4 K5

F1* F2* F3* F4* F5* F6* F7*

R1

X1 X2 U Reg.

B+ M6 B– M6

V1 V2 V3 V4 V5

ST1 ST2 ST3 ST4 ST5

VD VD

M1 ST3.1

KD1 KD2 KD KD

P P1

MK >25bar AUS <18bar EIN

LP HP P

KD 19bar EIN 15bar AUS

Y1 Heißgas – abtauung

Y2 KD

Kabelstrang
KV.Nr. BK1–039–033

TK/FK Kühlanlage

* Optional VD4015/3016 mit bürstenlosen Gebläsen

*Absicherungswerte für F1 – F7 siehe Blatt 2/2

B+ (F0)

B– MK(–) FR4(7)

MK(+) Kompr.

FR4(5) VD Ein/on

FR4(4) MK Ein/on

FR4(2) DEF Ein/on

FR4(1) 12/24V

Anschluss siehe Blatt 2/2

Anschluss siehe Blatt 2/2

Diese Zeichnung verbleibt unser Eigentum. Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen hat zivil– und strafrechtliche Folgen. (Urheberrechtsgesetz. Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb BGB.)
Durch Weiterentwicklung entstehende konstruktive und technische Änderungen behalten wir uns vor !
Originale dürfen ohne Änderungsantrag nicht verändert werden.
KONVEKTA AG 34607 Schwalmstadt

Nr.	Änderungs–Mitteilung	Tag	Name
a1	F2 / 12V war 25A	04.03.08	A. Kraft

KONVEKTA® KÜHL–& KLIMAANLAGEN D–34607 SCHWALMSTADT

Gez.	27.02.08	S. Pfluger
Gepr.		
	TAG	NAME

SCHALTPLAN

DKD327 Fahrtkühlung 12/24V
FR4, Platine, Opt.VD2058/3016/4015

Typ: FK–TK

Blatt	Zeichnungs–Nr.
1/2	K1–039–035

Relaisplatte H11–004–483

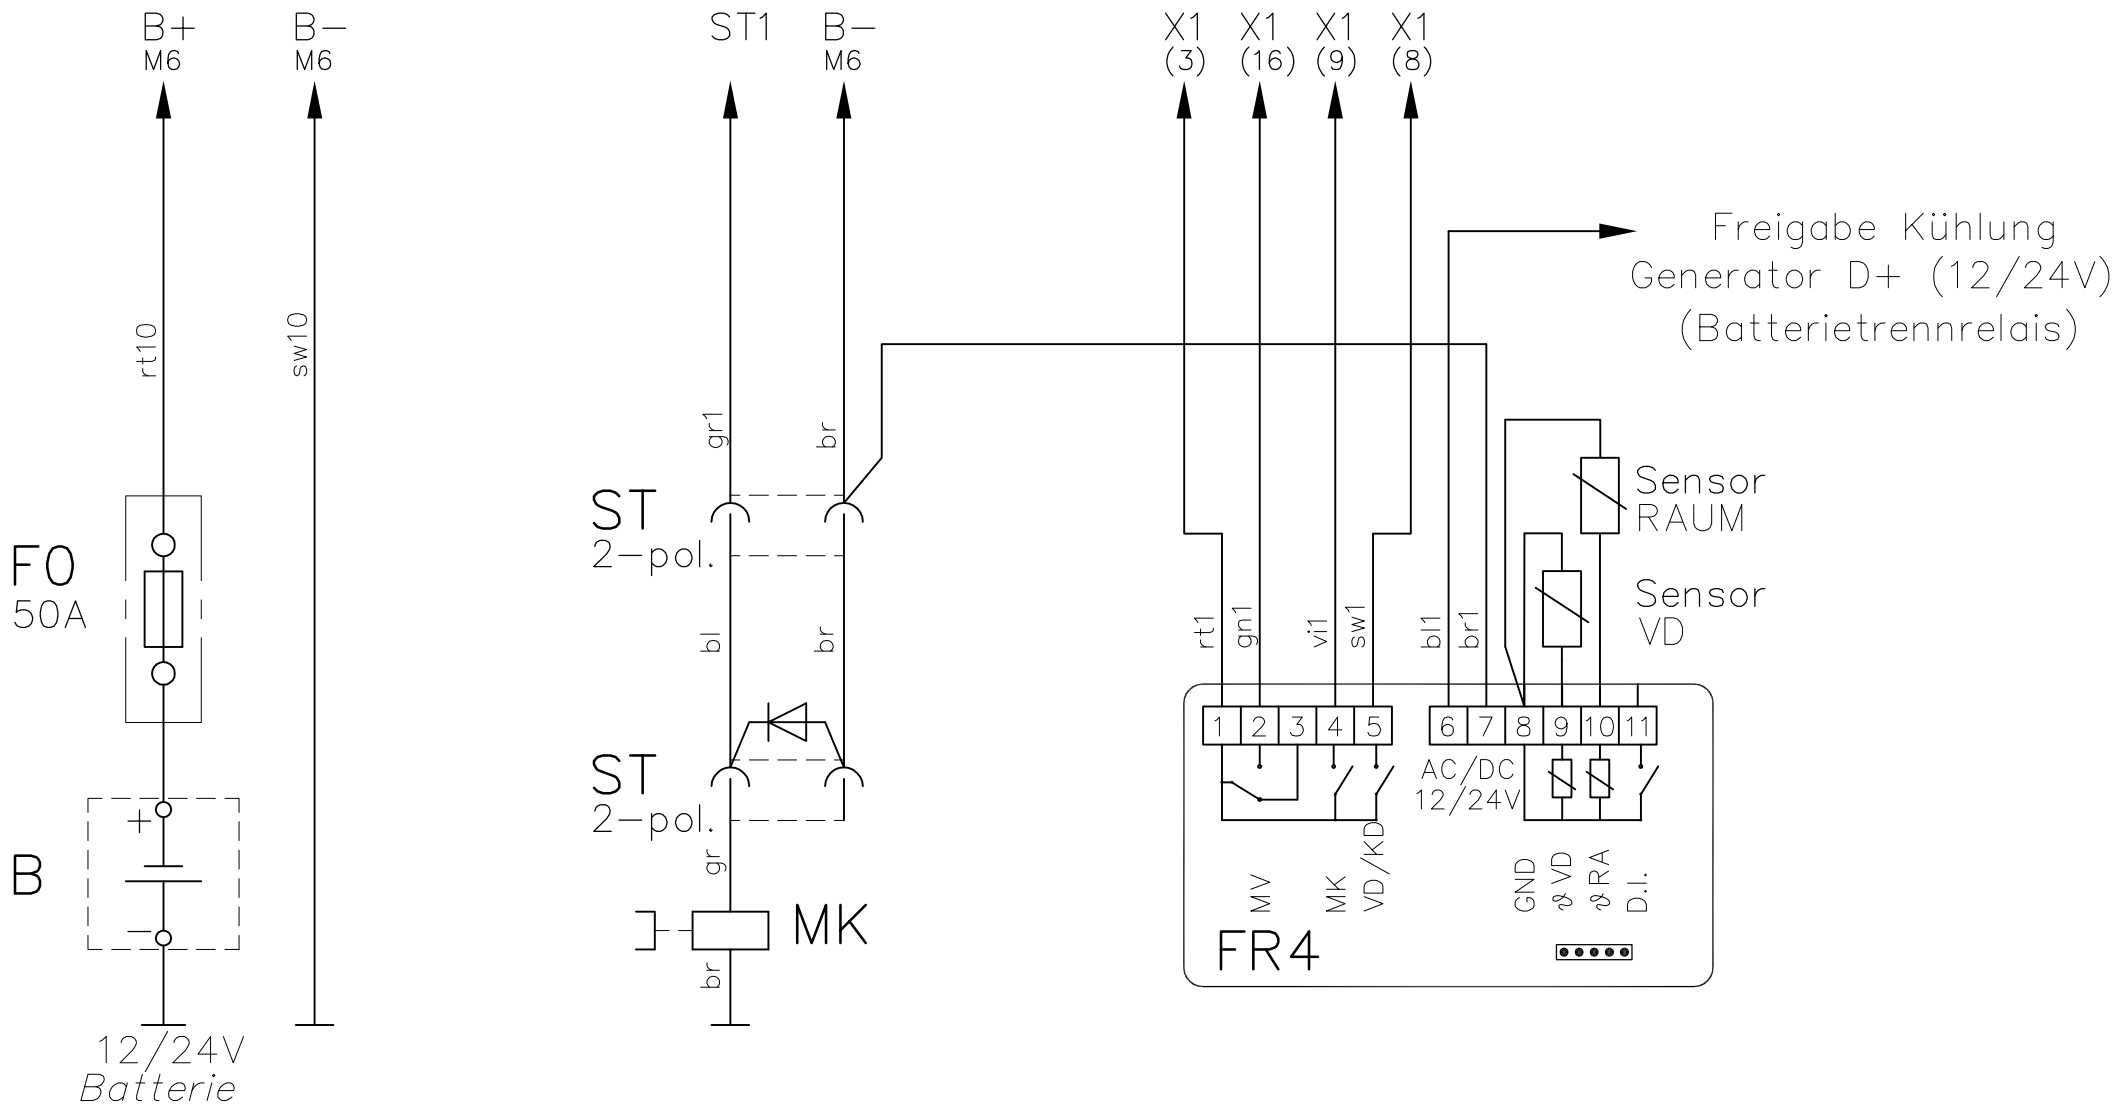

	Un	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
VD2058/ VD3013 / VD4009	12V	7,5A	10A	10A	10A	25A	10A	7,5A
	24V	7,5A	5A	5A	5A	25A	5A	7,5A
VD3016 / VD4015	12V	7,5A	15A	–	10A	25A	10A	7,5A
	24V	7,5A	15A	–	5A	25A	5A	7,5A

Absicherungswerte für F1 bis F7
bei Nennspannung 12/24V

Diese Zeichnung verbleibt unser Eigentum. Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen hat zivil– und strafrechtliche Folgen. (Urheberrechtsgesetz. Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb BGB.)
Durch Weiterentwicklung entstehende konstruktive und technische Änderungen behalten wir uns vor !
Originale dürfen ohne Änderungsantrag nicht verändert werden.
KONVEKTA AG 34607 Schwalmstadt

Nr.	Änderungs–Mitteilung	Tag	Name
a1	F2 / 12V war 25A	04.03.08	A. Kraft

KONVEKTA® KÜHL–& KLIMAANLAGEN D–34607 SCHWALMSTADT

Gez.	27.02.08	S. Pfluger	SCHALTPLAN
Gepr.			DKD327 Fahrtkühlung 12/24V
	TAG	NAME	FR4, Platine, Opt.VD2058/3016/4015

Typ: FK–TK	
Blatt	Zeichnungs–Nr.
2/2	K1–039–035