



H15-001-312

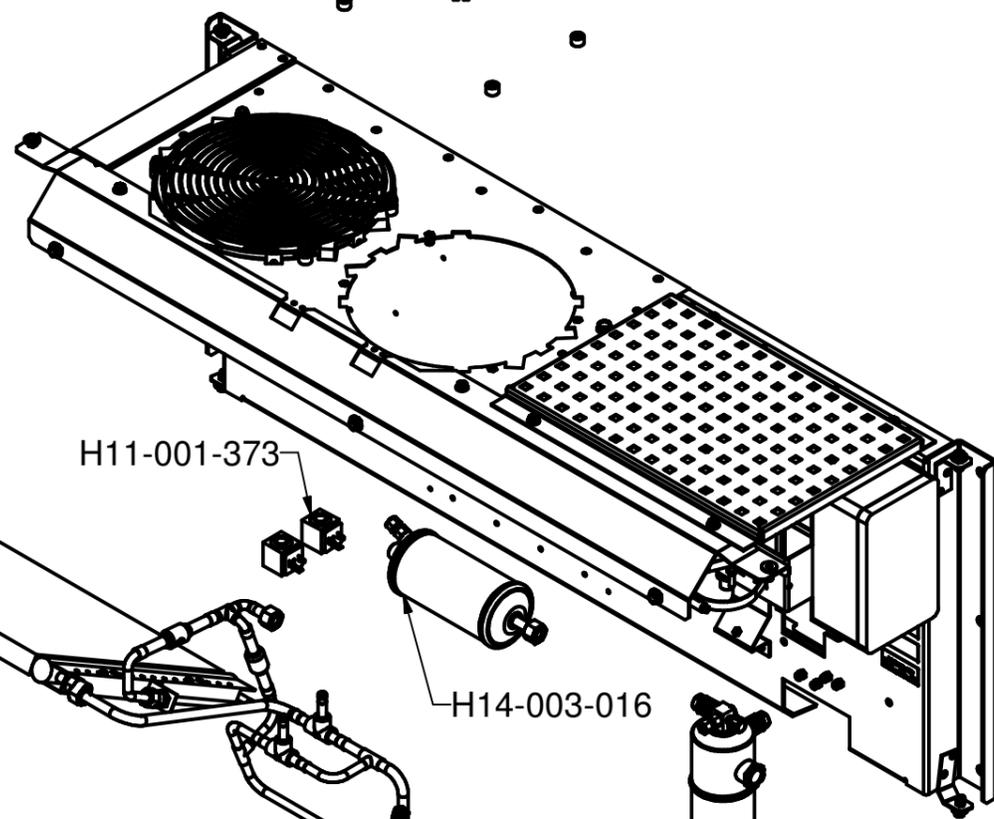

H35-050-003

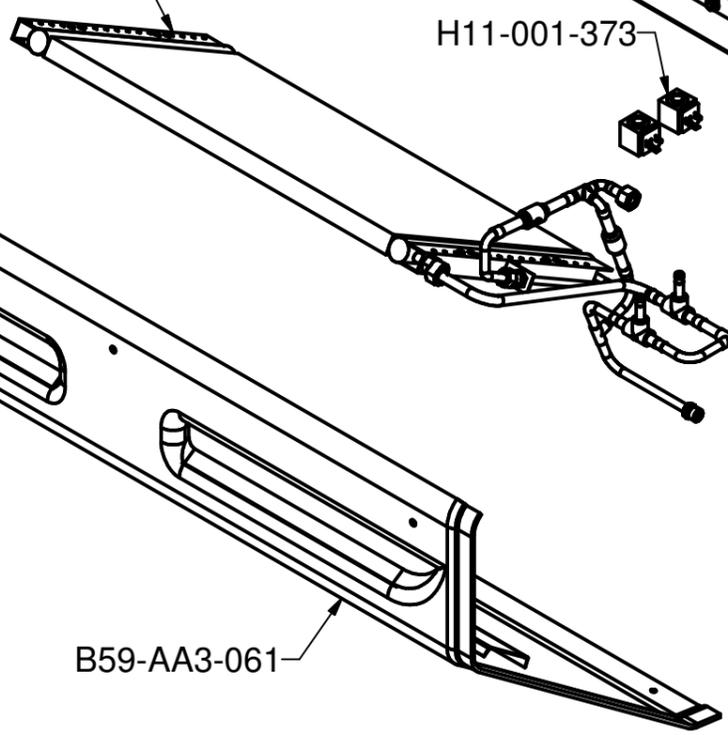

H11-001-373




H14-003-016



H14-003-081


B51-120-283

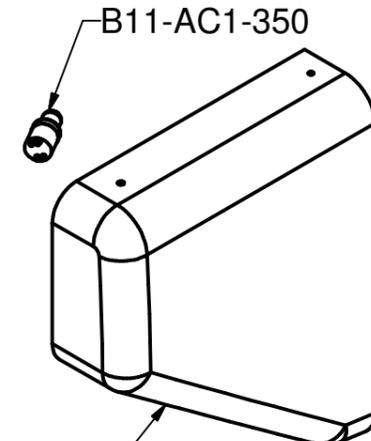

B11-AC1-350

B59-AA3-063

Elektrokasten:

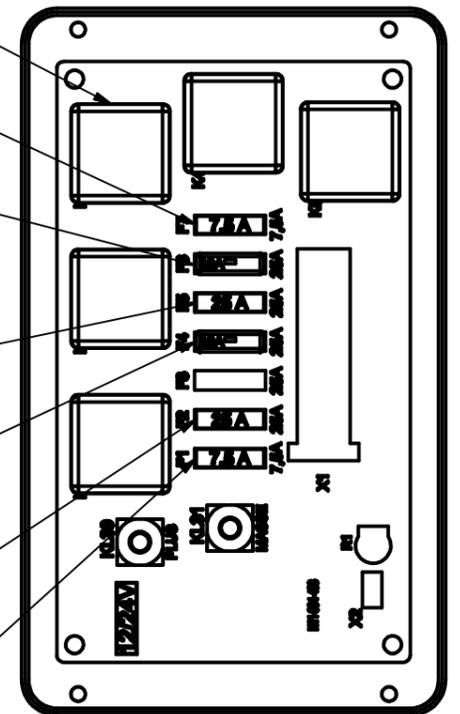

H11-000-023-1 (5x)

H11-002-657 (7,5 A)

H11-002-567 (10 A)

H11-002-659 (25 A)

H11-002-567 (10 A)

H11-002-659 (25 A)

H11-002-657 (7,5 A)

H11-004-483

**KONVEKTA**  
 Thermo Systems  
 KÜHL- & KLIMAANLAGEN D-34607 SCHWALMSTADT

Durch Weiterentwicklung entstehende konstruktive und technische Änderungen behalten wir uns vor. Diese Zeichnung verbleibt unser Eigentum. Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen hat zivil- und strafrechtliche Folgen. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb BGB).

		Datum		Name		<b>DKD324/12V</b> TK 4000 mit Heizung	
		Gez.	13.05.2008	A.Bernhard			
		Gepr.					
		Norm				Artikel Nummer	
				Änderungen nur mit CAD Version: >IV6.0		Toleranz: ISO 2768-m	
		Ers. d.:				Gewicht:	
Nr.		Änderungen		Datum		Name	
						Blatt 1 / 1	
						Zeichnungs-Nr.	
						A3 76-336ET	