

KONVEKTA

Thermosysteme

Overview of the scopes of supply with wiring scheme

BK1-025-071

**mobile with FR4, 2 condensers,
2 evaporators, hot gas defrosting**

FK 2755 / 4 / 12V


FK 2755 / 4 / 24V

TK 2955 / 6 / 12V

Notification of change:

**a01: fuses F2, F3, F4, F5 changed
circuit breakers replaced by lead fuse.**

24.03.2015

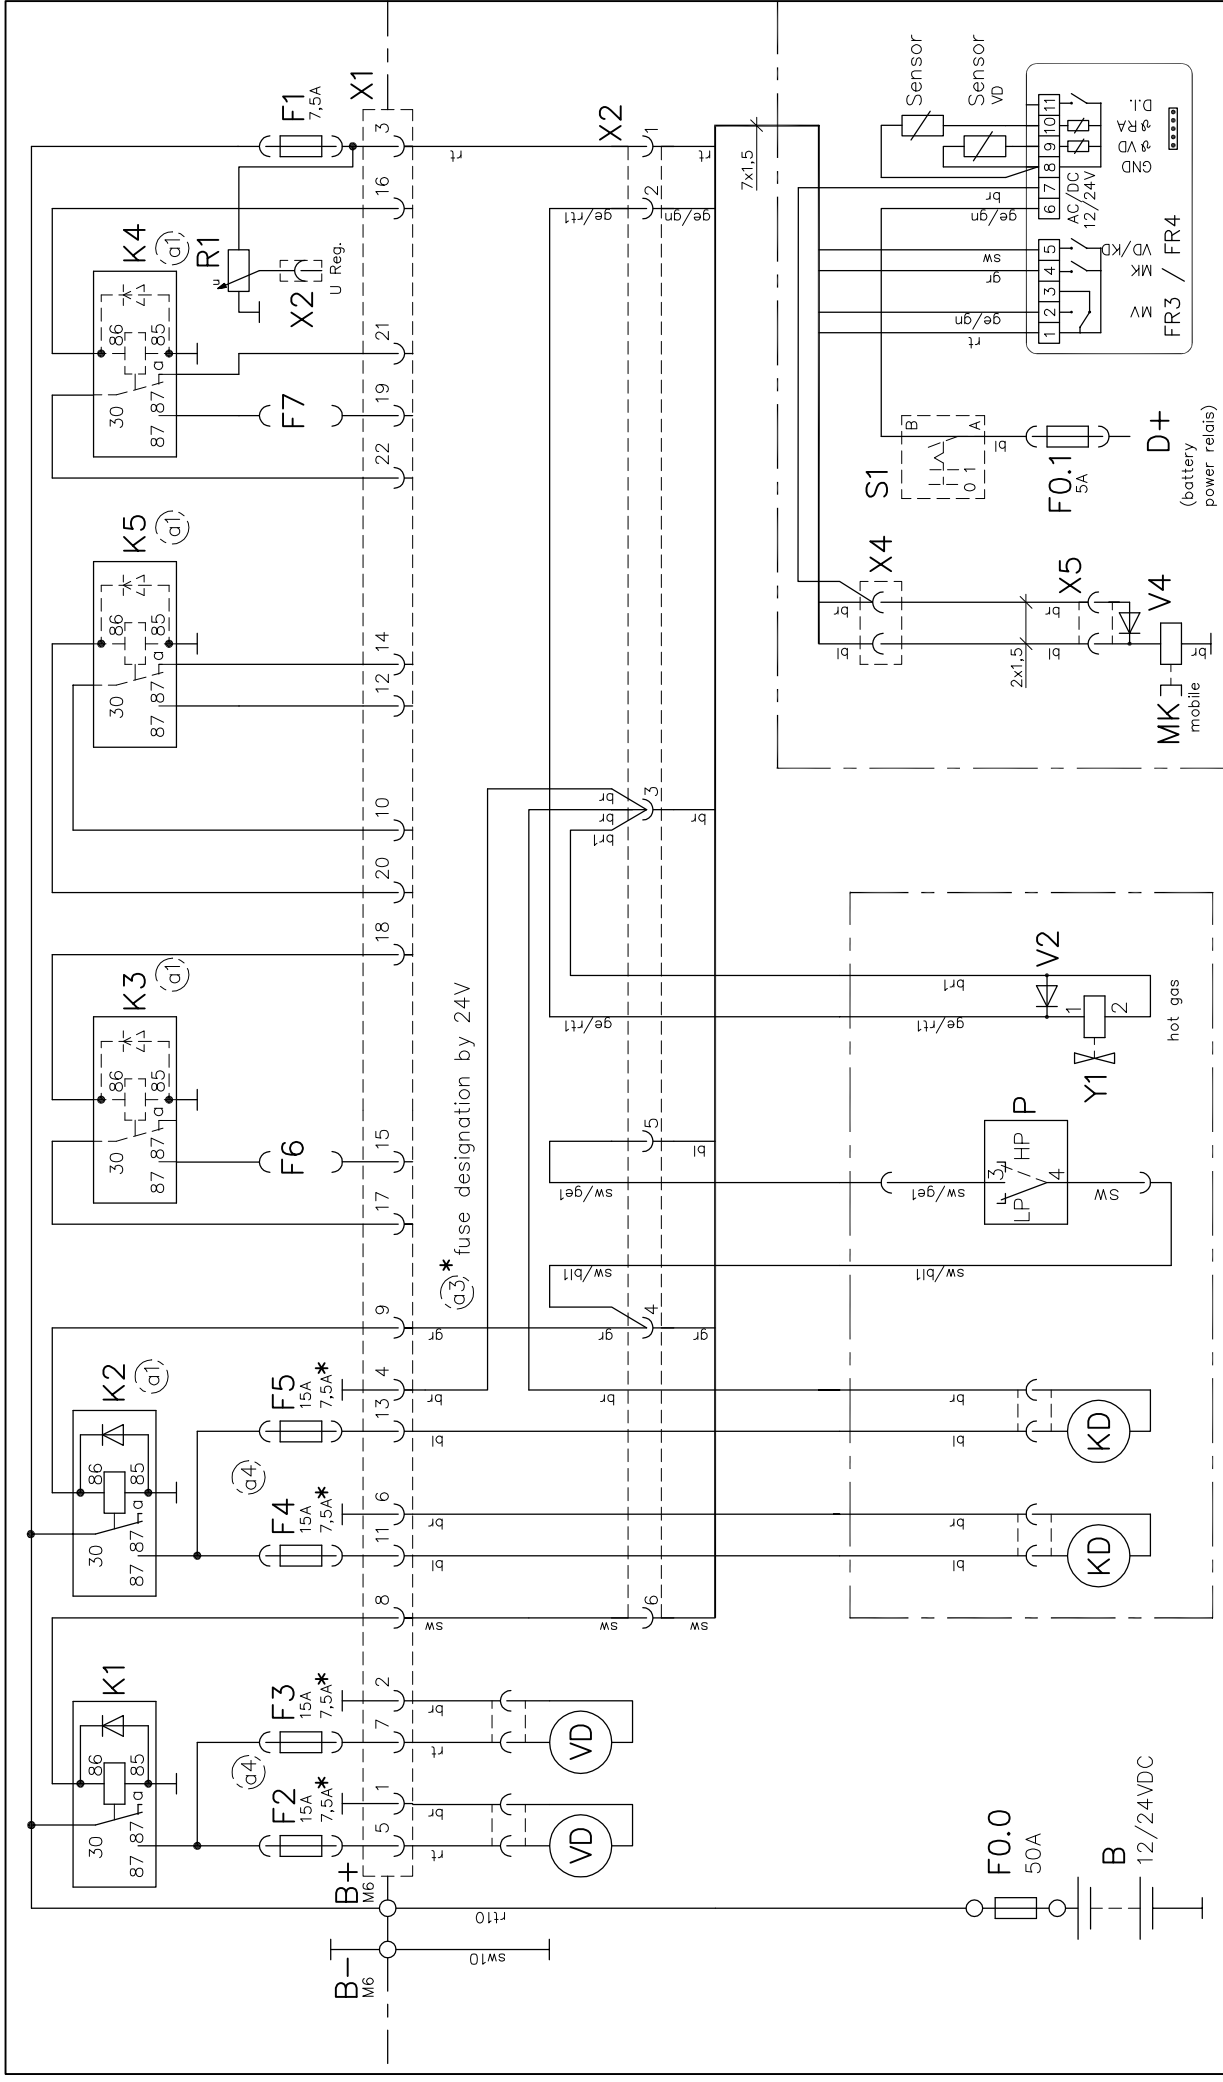

switch S1 only with FR3

Diese Zeichnung verbleibt unser Eigentum. Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen hat zivil- und strafrechtliche Folgen. (Urheberrechtsgesetz. Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb BGB.)
 Durch Weiterentwicklung entstehende konstruktive und technische Änderungen behalten wir uns vor!
 Originale dürfen ohne Änderungsantrag nicht verändert werden.
KONVEKTA AG 34607 Schwalmstadt

KÜHL- & KLIMANLAGEN D-34607 SCHWALMSTADT	
SCHALTPLAN	
Typ: Modul	Blatt Zeichnungs-Nr.
Modul 12V	1/1 K1-025-071
FR3, DKD321, Fahrtrückung	
Nr. Änderungs-Mitteilung Tag/Name	
Gez. 17.03.06 A. Kraft	TAG NAME
24.03.15 S. Krahl	
18.05.07 A. Kraft	
02.05.07 K. Best	
24.05.06 S. Pfluger	

* fuse designation by 24V