

KONVEKTA

Thermosysteme


Anlagenübersicht zum Schaltplan:

**BK1-039-034
DKD 327 DUO**


**Fahrt / Stand mit FR4, 2 Kondensatorlüfter,
2 Verdampferlüfter, mit Heißgasabtauung,
Hubkolbenverdichter 400V**

**TF 4124 / 6 / 12-400V
TF 4224 / 6 / 12-400V**

an Schaltkasten
siehe Blatt 4/4

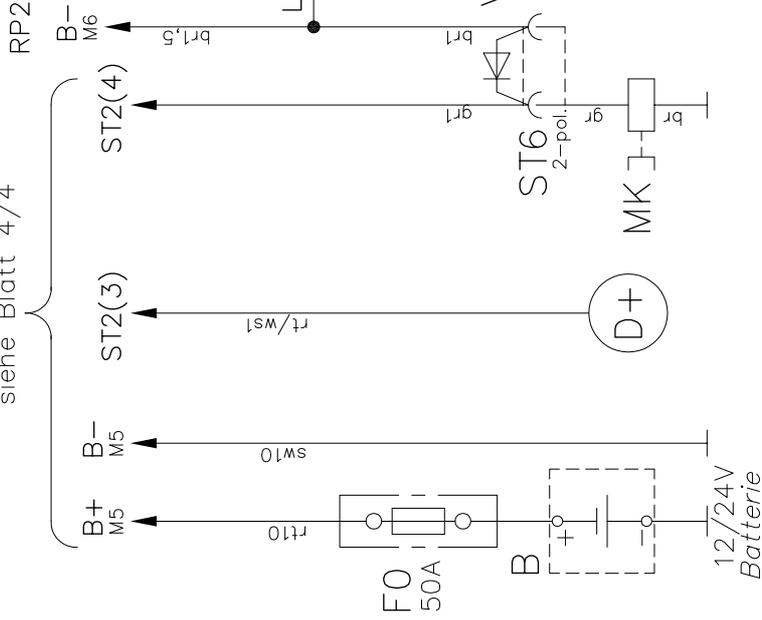


Klemme 30

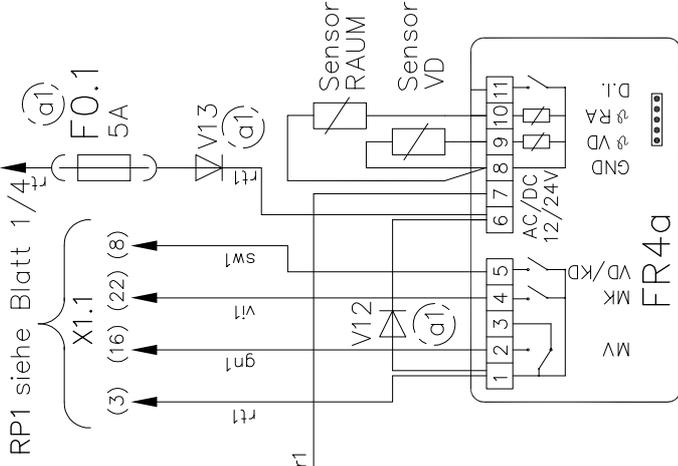

RP1 siehe Blatt 1/4

RP2 siehe Blatt 2/4 Klemme 30

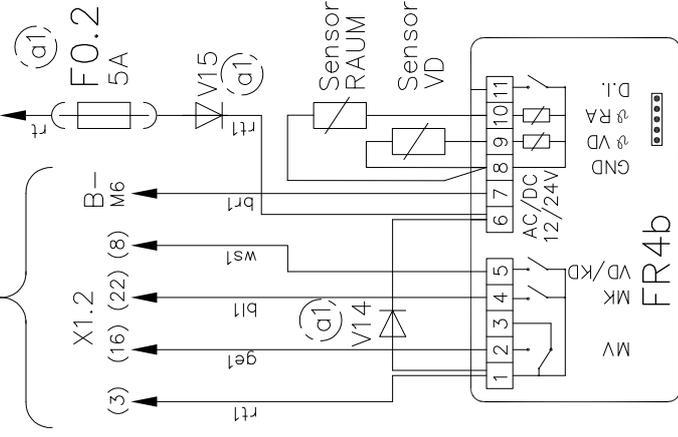

RP1

U	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
12V	7,5A	**	25A		25A	7,5A	F7
24V	7,5A	**	25A		25A	7,5A	F7

RP2

U	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
12V	7,5A	**	10A		7,5A		F7
24V	7,5A	**	10A		7,5A		F7

U	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
12V	10A	10A	10A		10A		
24V	5A	5A	5A		5A		

U	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
12V	10A	10A	10A		10A		
24V	5A	5A	5A		5A		

Absicherungswerte für F1 bis F7
bei Nennspannung 12/24V

** nur bei VD4015/3016
mit bürstenlosen Gebläsen


Diese Zeichnung verbleibt unser Eigentum. Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen hat zivil- und strafrechtliche Folgen. (Urheberrechtsgesetz. Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb BGB.)
Durch Weiterentwicklung entstehende konstruktive und technische Änderungen behalten wir uns vor!
Originale dürfen ohne Änderungsantrag nicht verändert werden.

KONVEKTA AG 34607 Schwalmstadt

a2	Kc1	geä.	XK1-3	hinzu	23.02.10	S. Pfluger
a1	Dioden	und Sicherungen	an	FR4a/b	03.03.09	S. Pfluger
Nr.	Änderungs-	Mitteilung	Tag	Name	TAG	NAME

KONVEKTA® KÜHL- & KLIMAANLAGEN D-34607 SCHWALMSTADT
SCHALTPLAN
Typ: FK-TK (F/S)
Blatt Zeichnungs-Nr. 3/4 K1-039-034
2-Kammer / 400 - 12/24V
2xFR4, DKD327 / VD3013/2058,

Schaltkasten 400Vac 12/24Vdc
BK1-025-063 / BK1-025-057

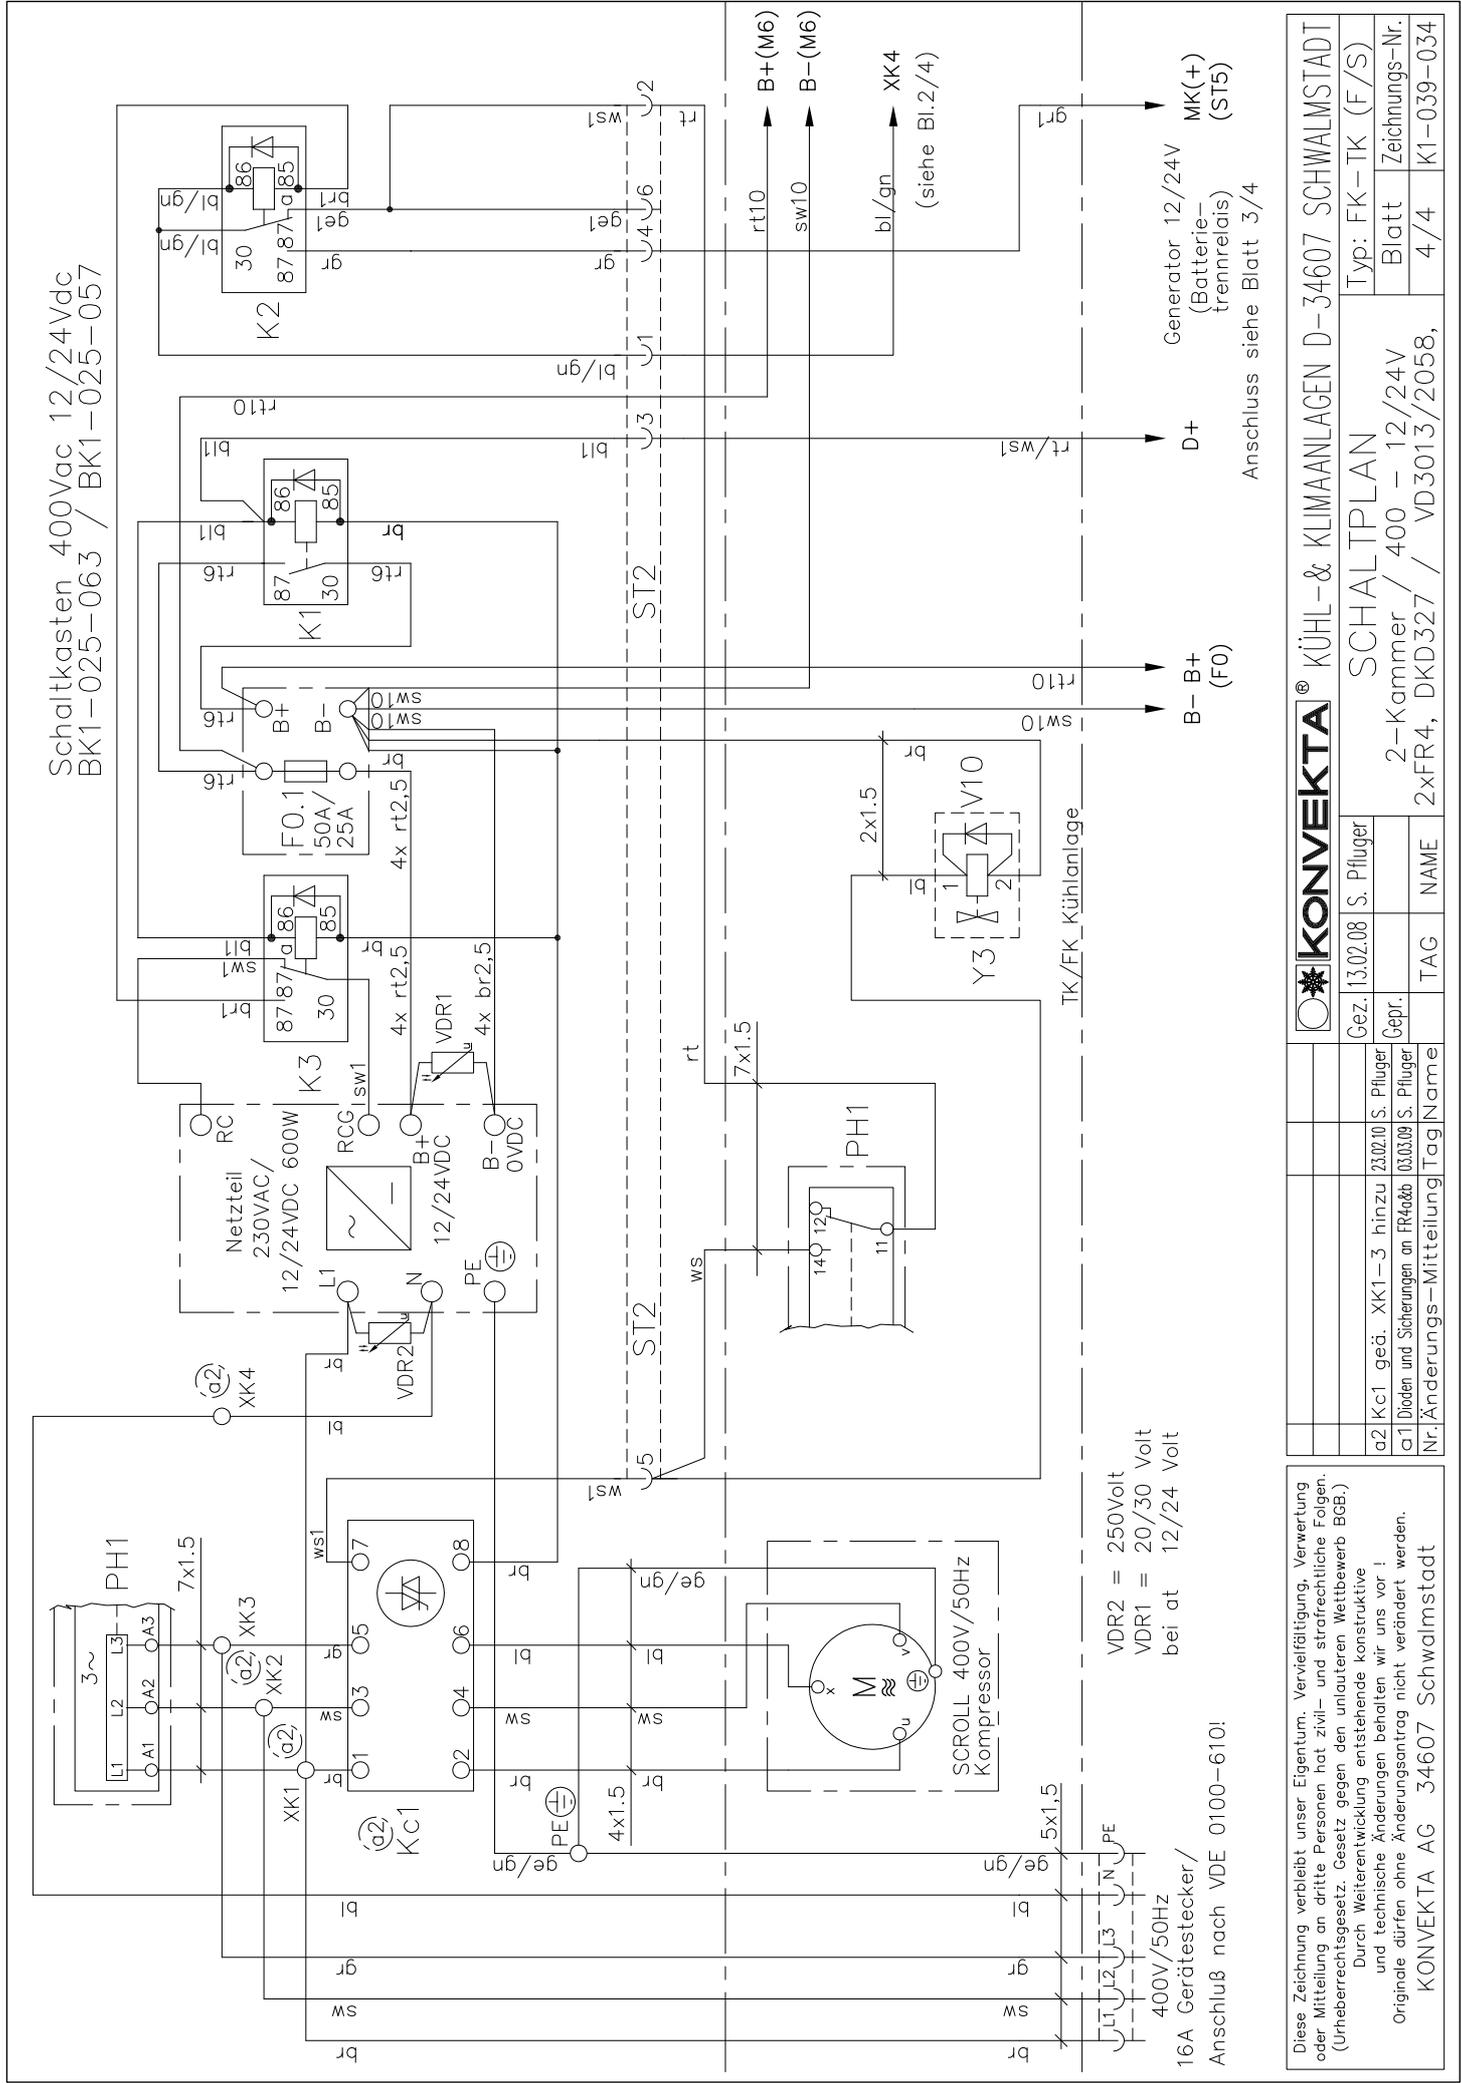

VDR2 = 250Volt
VDR1 = 20/30 Volt
bei at 12/24 Volt

16A Gerätestecker/
Anschluss nach VDE 0100-610!

Diese Zeichnung verbleibt unser Eigentum. Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen hat zivil- und strafrechtliche Folgen. (Urheberrechtsgesetz. Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb BGB.)
Durch Weiterentwicklung entstehende konstruktive und technische Änderungen behalten wir uns vor!
Originale dürfen ohne Änderungsantrag nicht verändert werden.
KONVEKTA AG 34607 Schwalmstadt

KONVEKTA ® KÜHL- & KLIMAAANLAGEN D-34607 SCHWALMSTADT	
SCHALTPLAN	
Typ: FK-TK (F/S)	Blatt Zeichnungs-Nr.
2-Kammer / 400 - 12/24V	4/4 K1-039-034
2xFR4, DKD327 / VD3013/2058,	TAG NAME
Gepr.	S. Pfluger
23.02.08	03.03.09
a2 Kc1 geä. XK1-3 hinzu	S. Pfluger
a1 Dioden und Sicherungen an FR4a2b	S. Pfluger
Nr. Änderungs-Mitteilung	Tag/Name

Anschluss siehe Blatt 3/4